


Fuchshalde 15
8305 Dietlikon

Tel +41 44 833 08 07
Fax +41 44 833 79 65


info@kunz-beratungen.ch
www.kunz-beratungen.ch

h,x-Diagramm


1. Gemisch-Bereiche im h,x-Diagramm

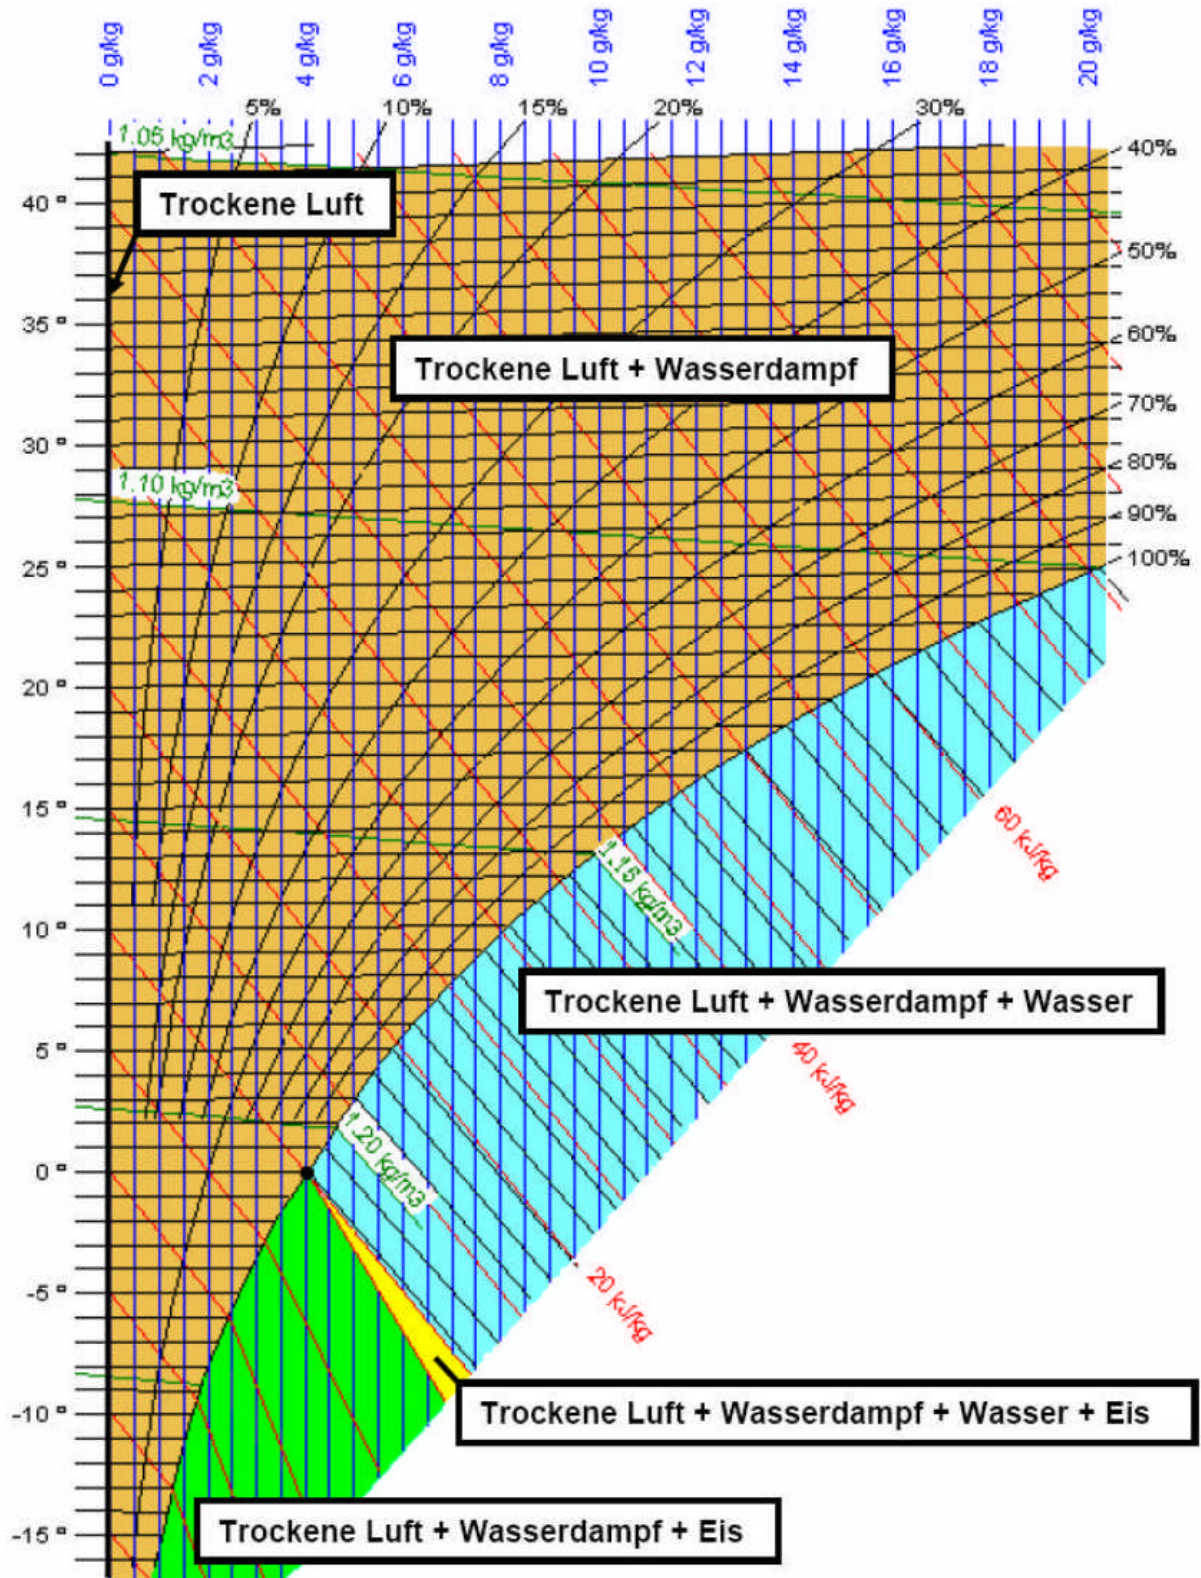

2. Parameter im h,x-Diagramm

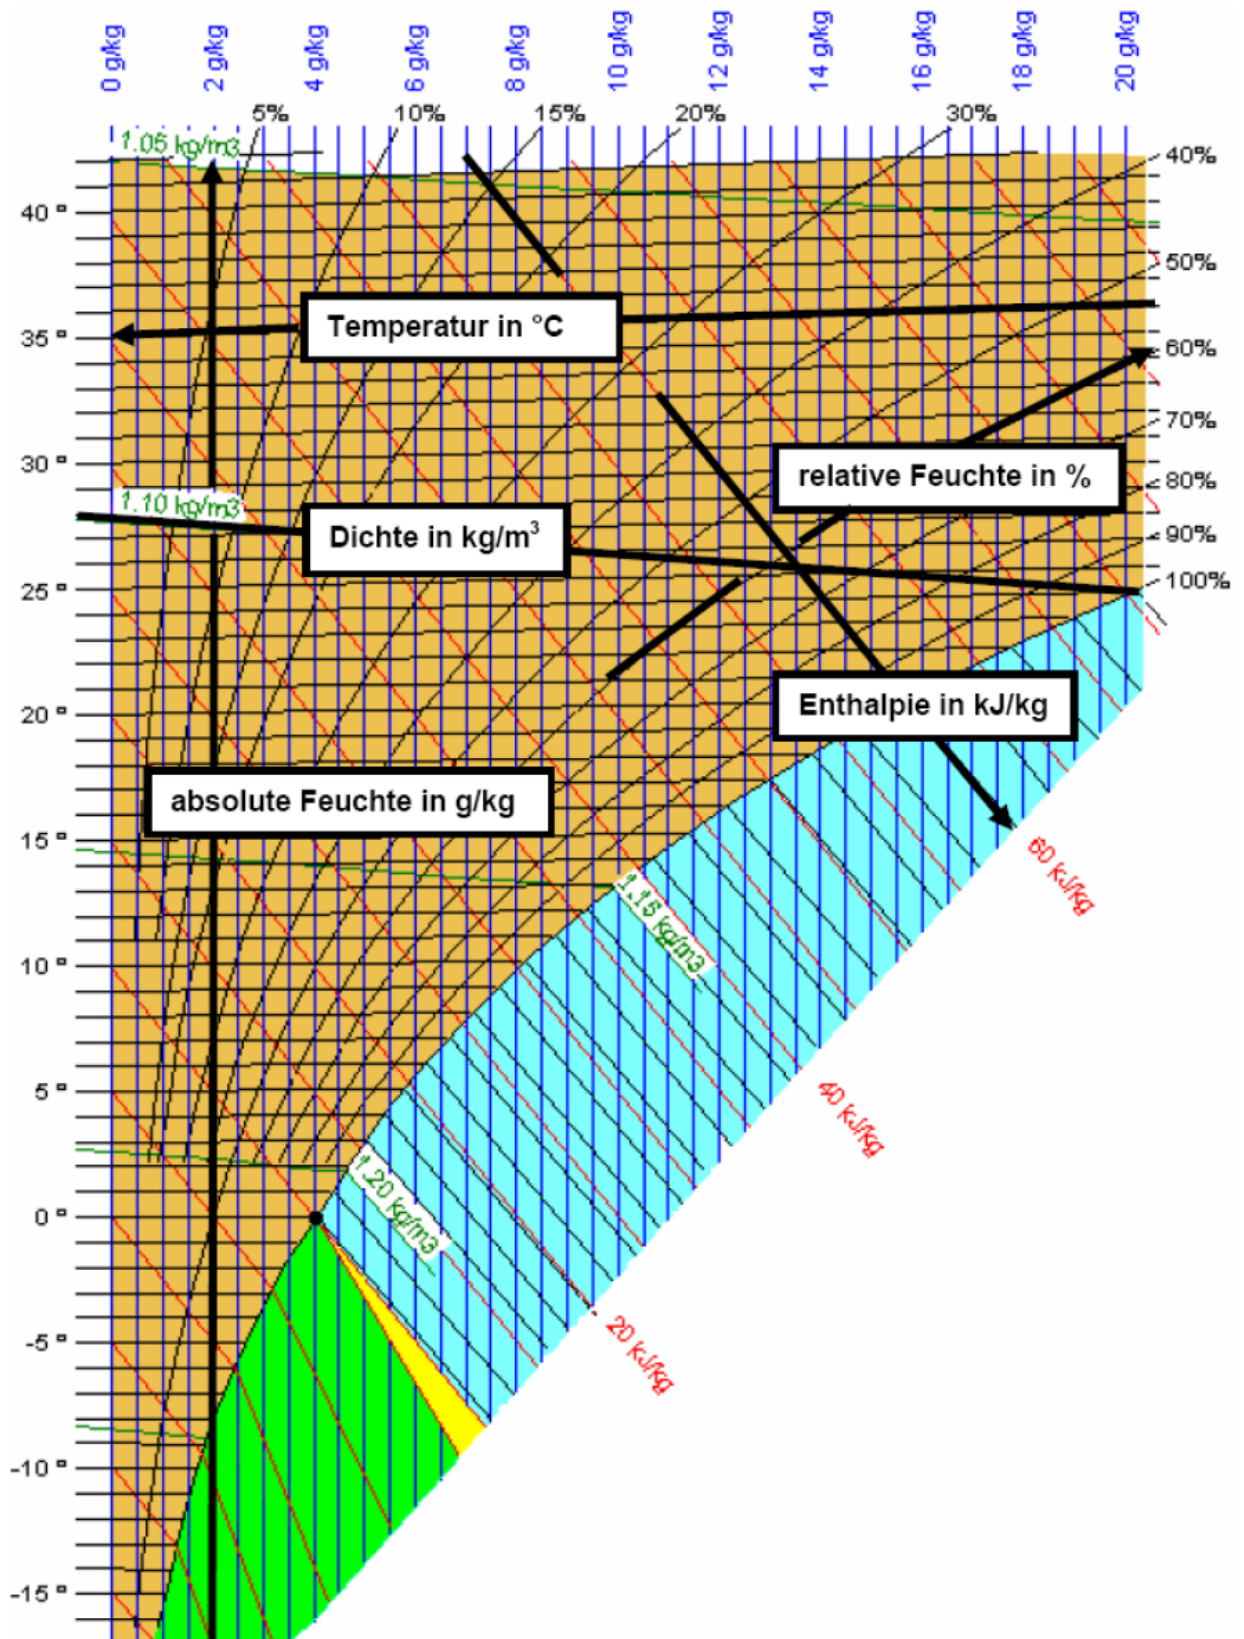


3. Enthalpie des Gemisches

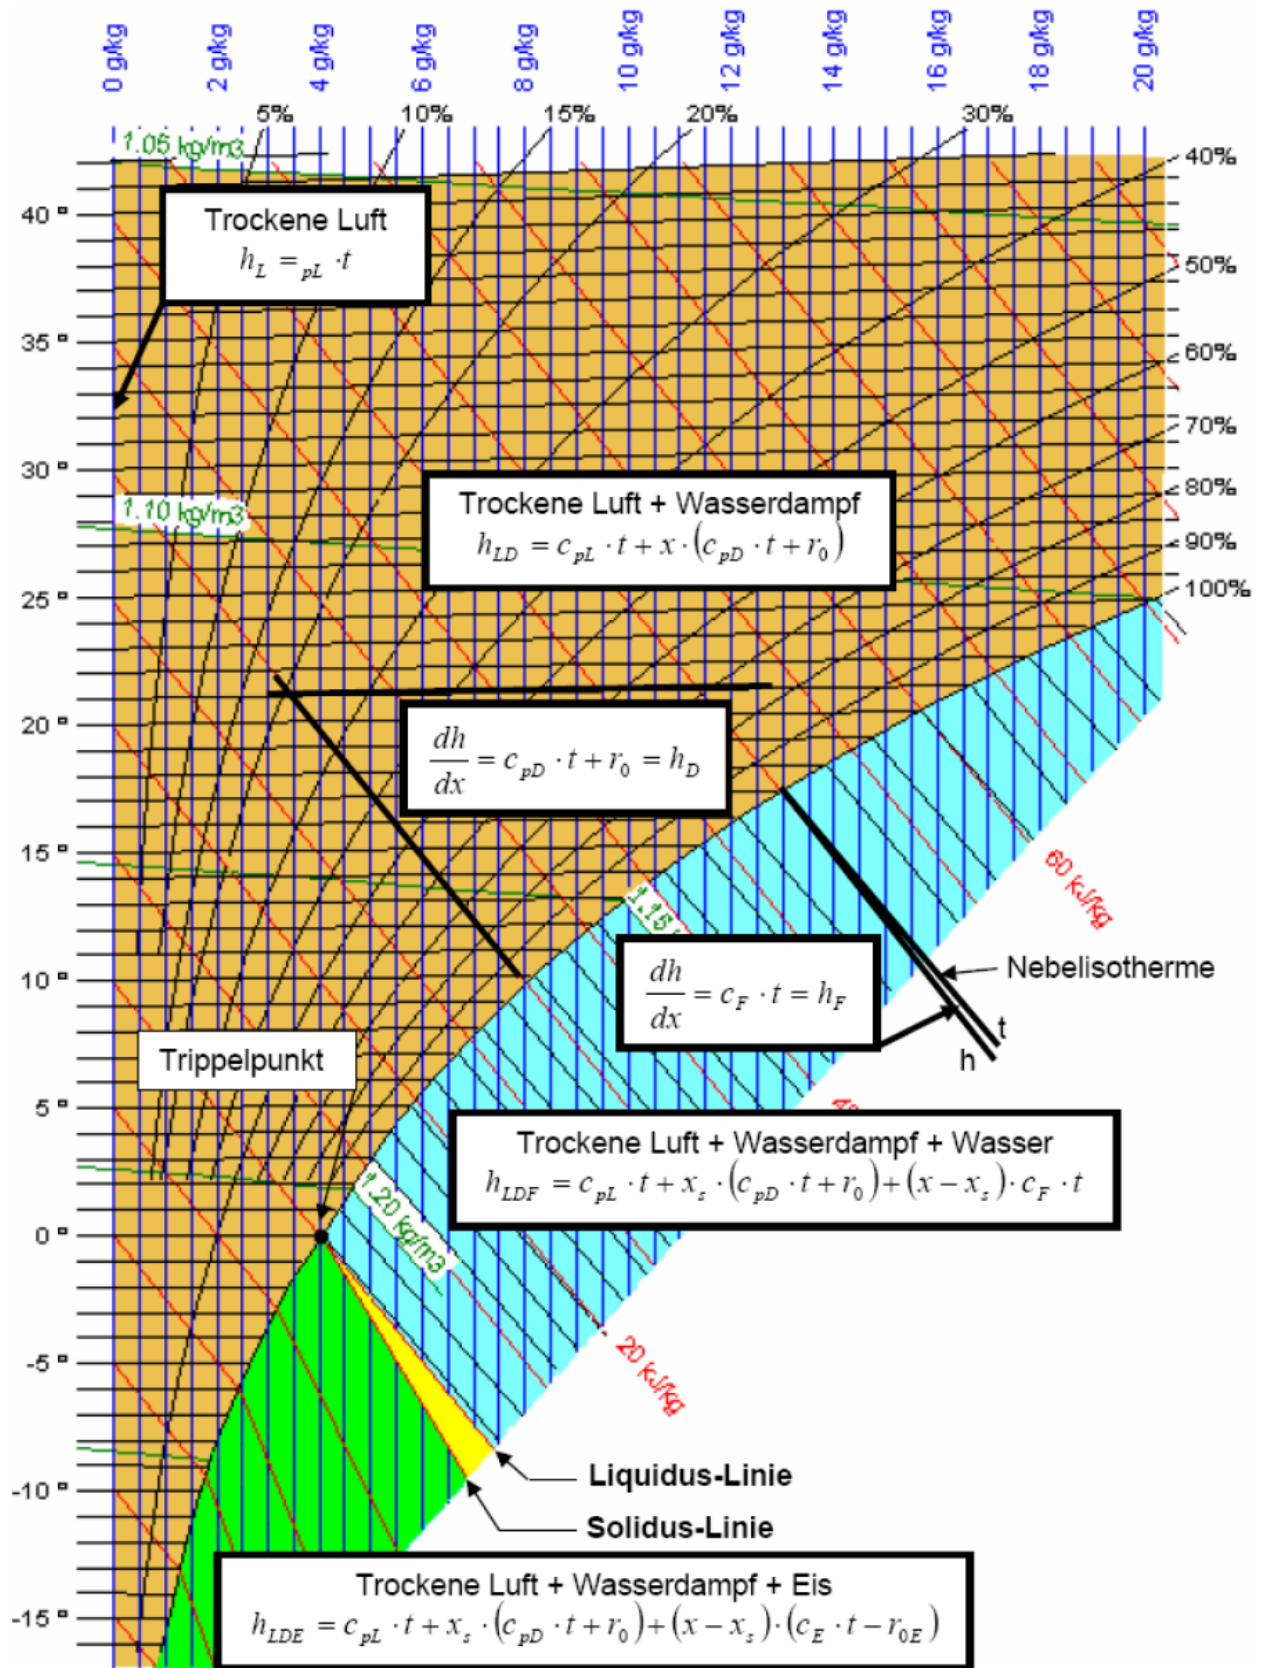


4. Zustandsänderungen im h,x-Diagramm


Erstellt mit Air Humid Handling

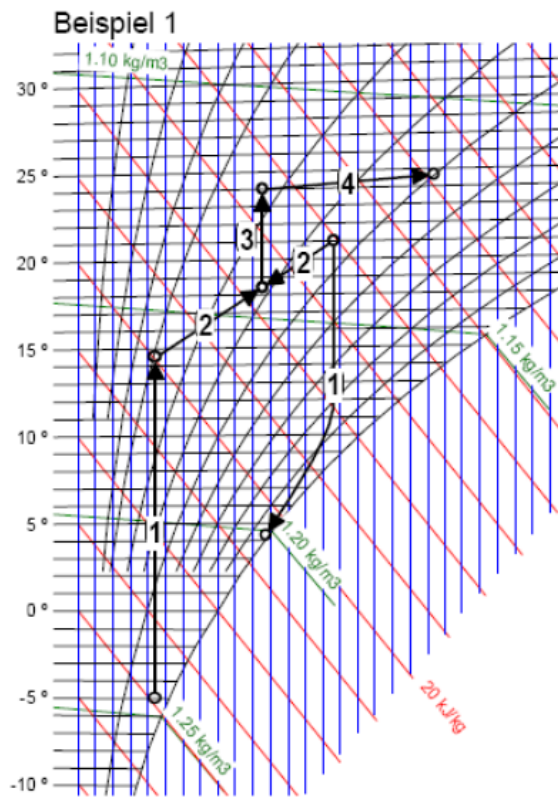


Rekuperativ-WRG, Mischung
Nachwärmung, Dampfbefeuchtung

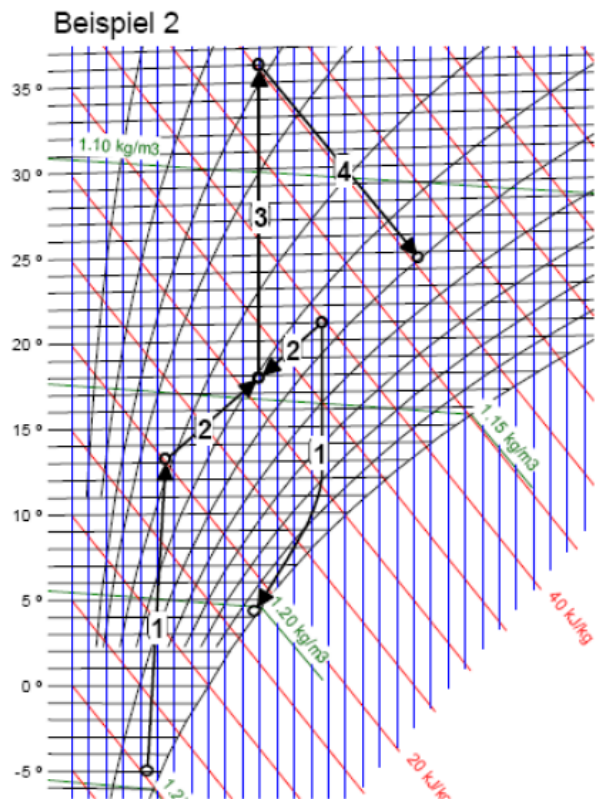

Regenerativ-WRG, Mischung
Nachwärmung, adiabate Befeuchtung

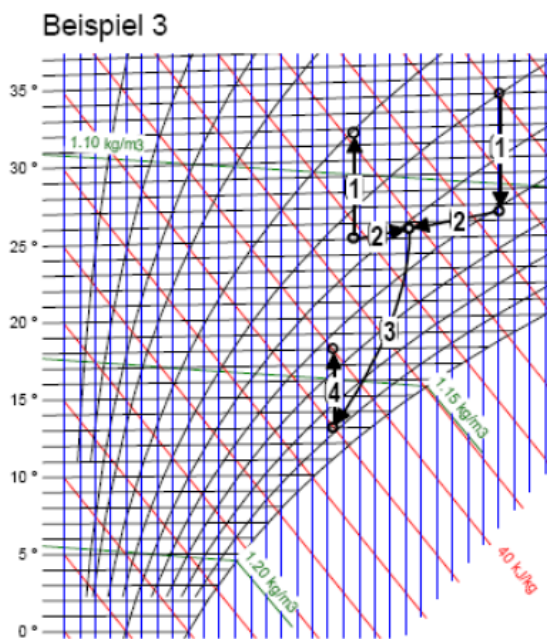


Rekuperativ-WRG, Mischung
Kühlung, Nachwärmung

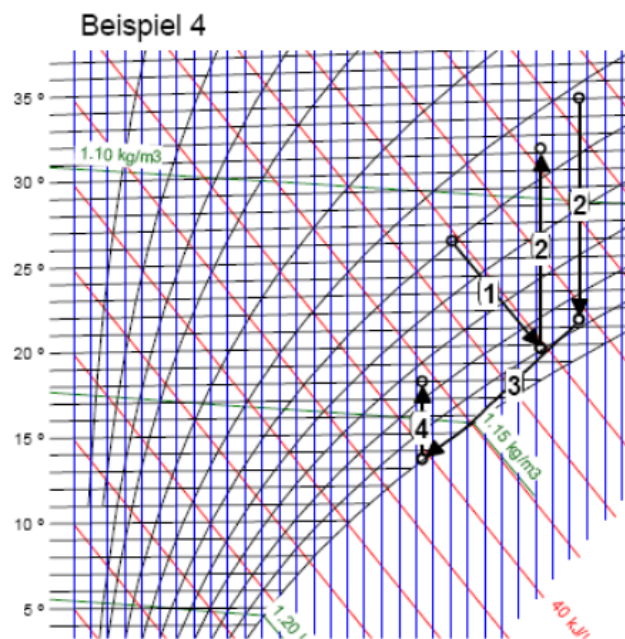

adiabate Befeuchtung, Rekuperativ-WRG
Nachkühlung, Nachwärmung

5. H,x-Diagramm von Zürich mit 960 hPa

Standort des HAT-Labors mit 410 m.ü.M.

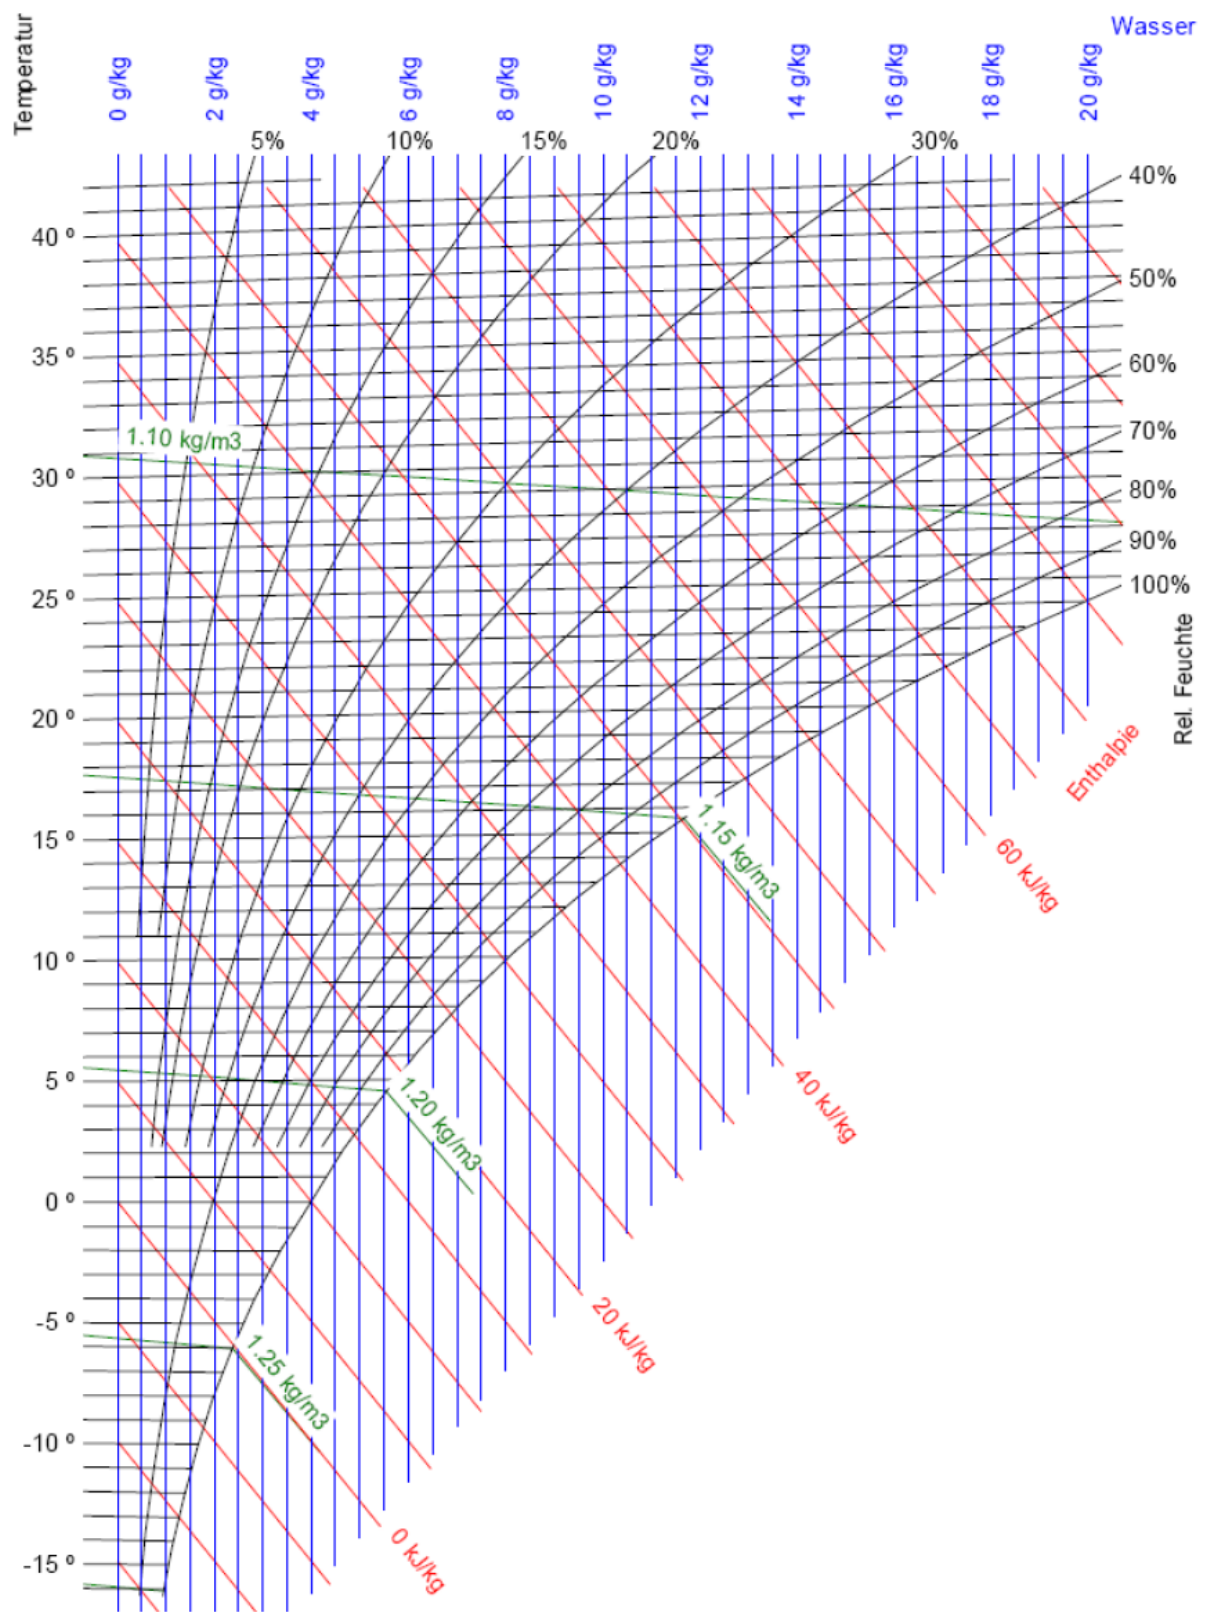

Mollier-h-x-Diagramm für feuchte Luft - Druck 0.960 bar